II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VÍTKOVA

II.B.d) 3 VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ

ZMĚNA Č. 2

1 : 5 000

STAV	NÁVRH	
		VEDENÍ VVN 400 kV - NADZEMNÍ
		VEDENÍ VVN 110 kV - NADZEMNÍ, S OCHRANNÝM PÁSMEM
		VEDENÍ VN 1 - 35 kV - NADZEMNÍ, S OCHRANNÝM PÁSMEM
		VEDENÍ VN 1 - 35 kV - NADZEMNÍ, ZDVOJENÝ VODIČ
		VEDENÍ VN 1 - 35 kV - ZEMNÍ KABELOVÉ
		DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE
		DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE NA ZRUŠENÍ
		VÝROBNA ELEKTŘINY obecně
		TRANSFORMOVNA 110/22 kV
		HODNOTOVÝ PLYNOVOD (VTL) VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA
		STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD (STL)
		REGULAČNÍ STANICE PLYNU VTL/STL
		STANICE KATODOVÉ OCHRANY
		ODORIZAČNÍ STANICE
		ČERPACÍ A ALJAČNÍ AUTOBUS
		RADIOVÁ STANICE NA KRÍ TRASE
		ZÁKLADNOVÁ STANICE
		ZÁLOŽNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL TELEFONICA O2
		RADIORELEZOVÁ TRASA
		RUŽOVÉ JEVY

VÝHRADCE	
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE
	ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ PLOCH OBYTNÝCH
	NAVRŽENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY
	NAVRŽENÉ PLOCHY PŘÍSTAVBY K OSTÁVAJÍCÍ
	NAVRŽENÉ ÚZEMÍ PLOCHY
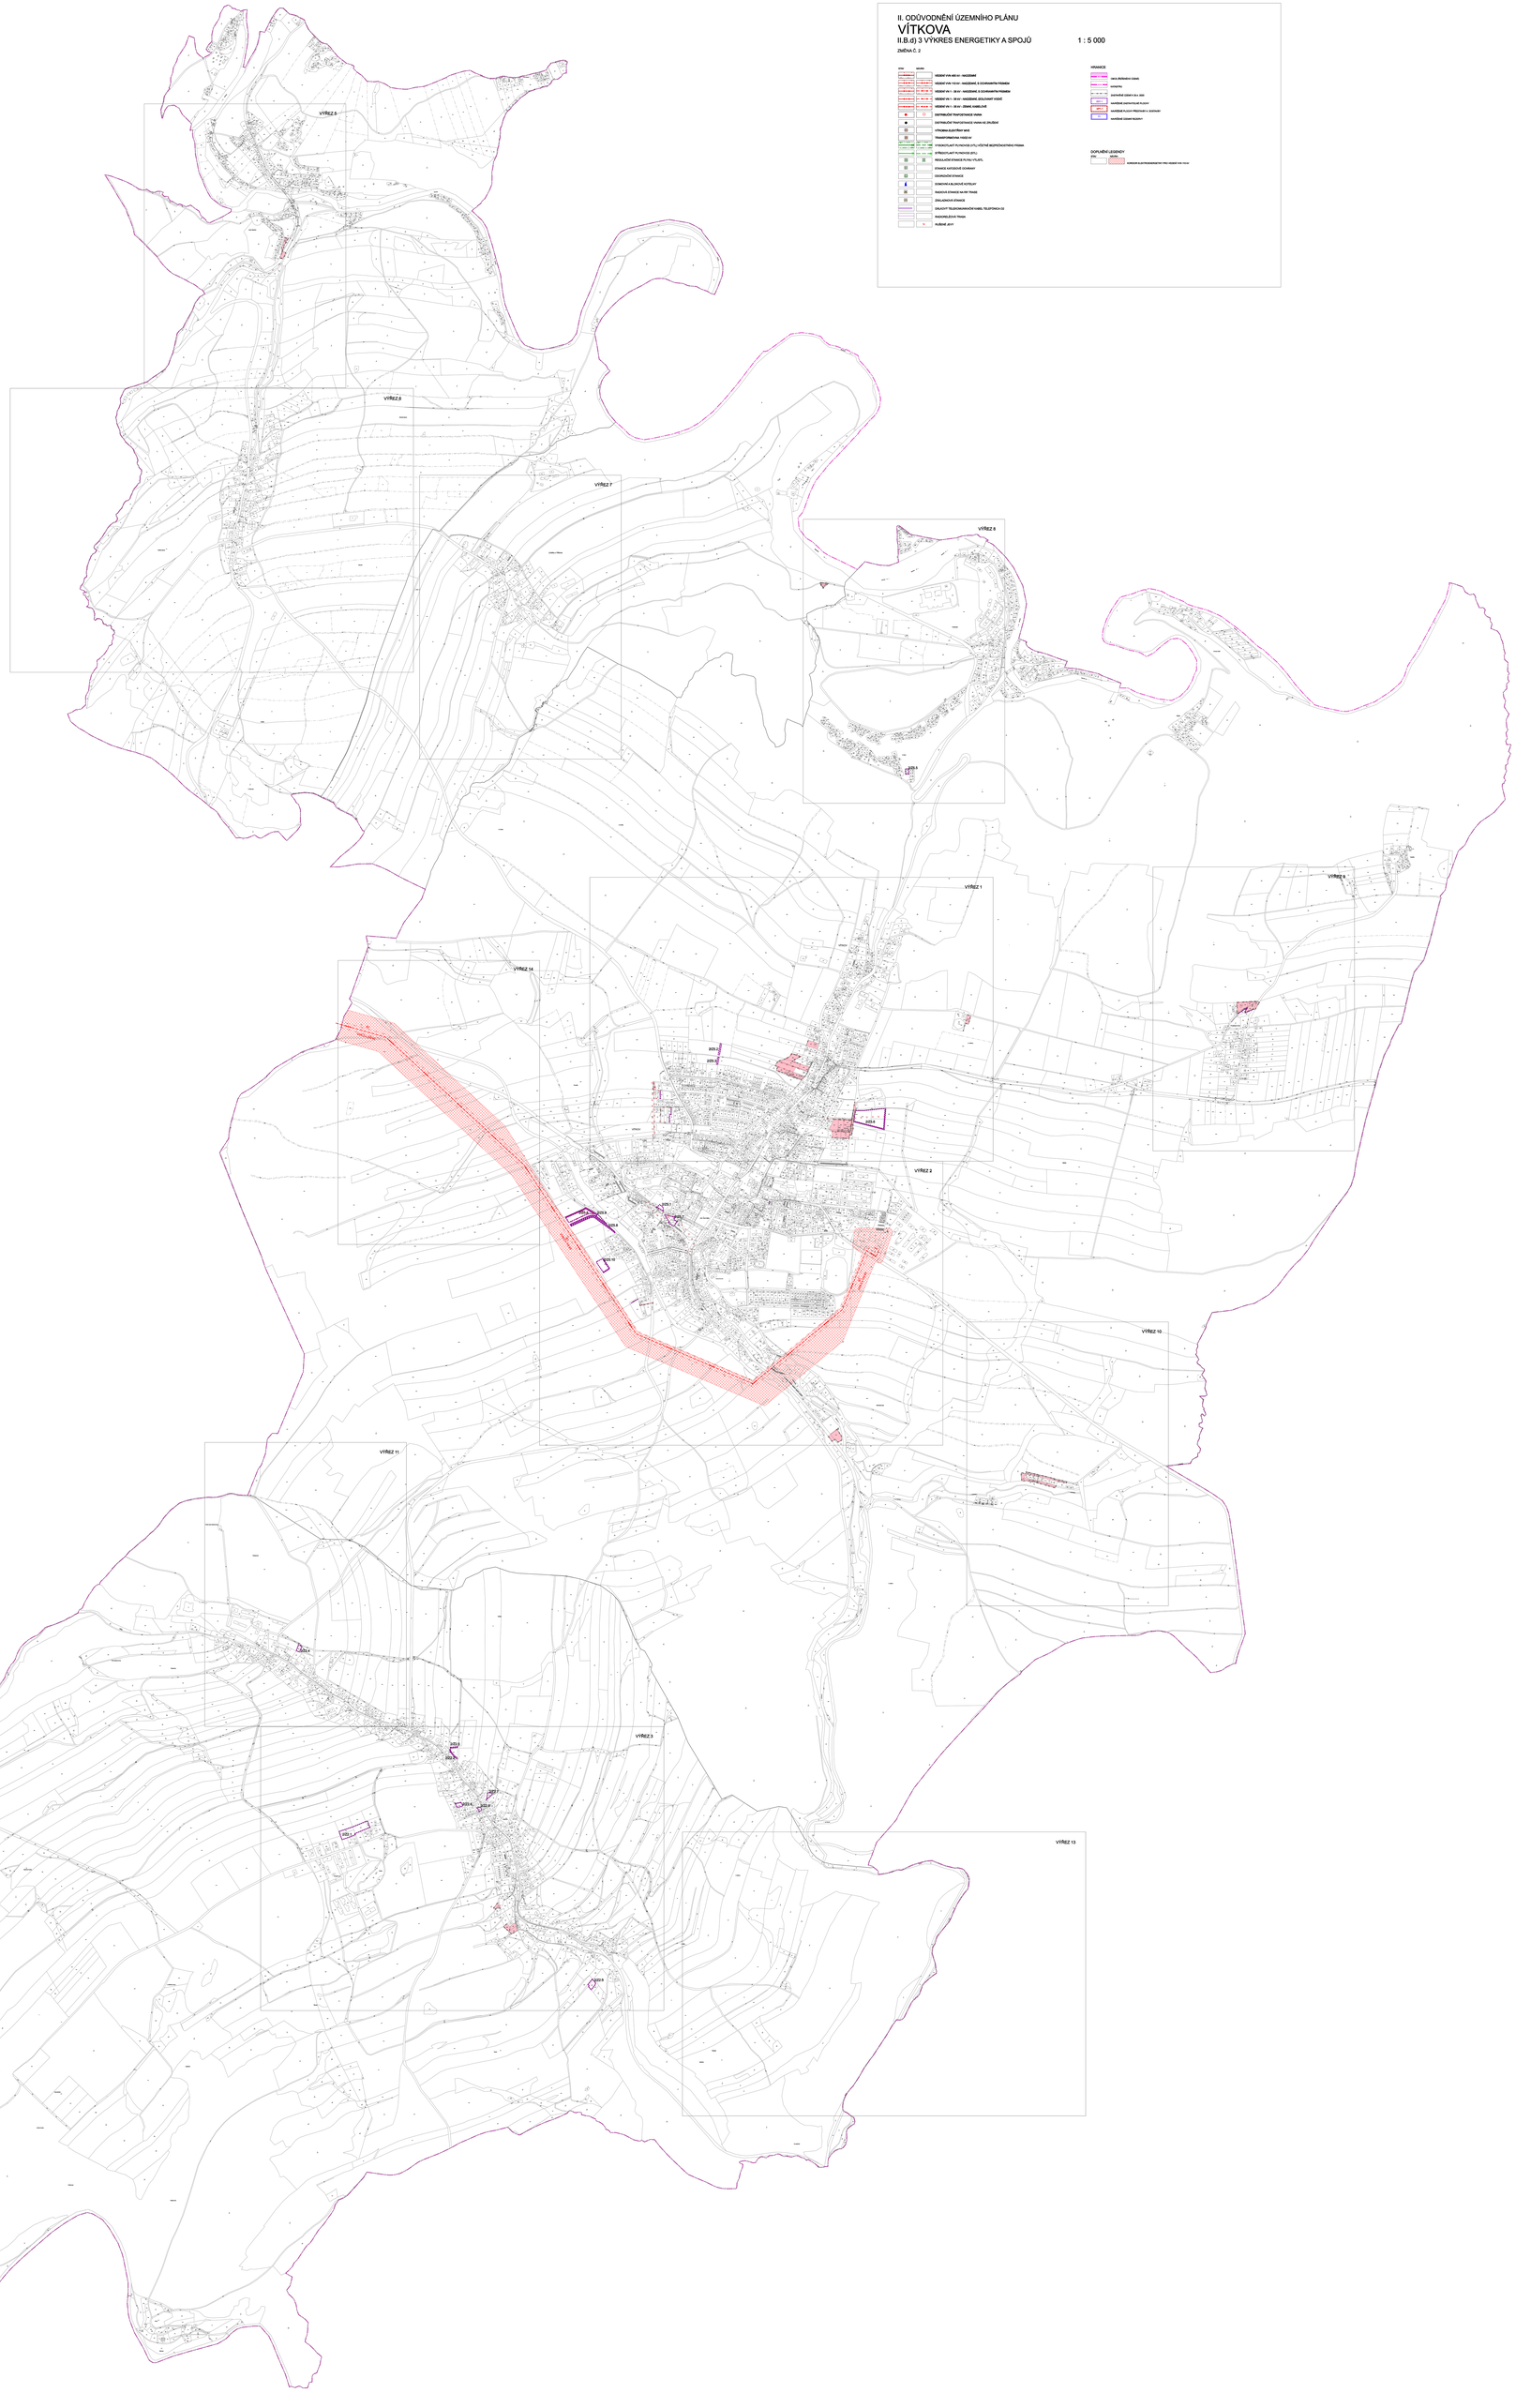
DOPLŇKOVÉ ÚDAJE	
STAV	NÁVRH
	KORIDOR ELEKTROENERGETICKÉHO VEDENÍ VVN 110 kV